

Το παρόν συνοδεύει τον Φ.Τ.Ε  
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: "Εκσυγχρονισμός  
και αναβάθμιση των δικτύων  
ύδρευσης Δήμου Νεστορίου"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

# ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΟΤΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΤΥΠΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ -  
- ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ - ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,80 Χ 1,80 m

Κλίμακα: 1 : 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

## ΜΕΛΕΤΗ

**ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ**  
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
Αλ. Μιχαήλ 8, Άργος Ορεστικό  
τηλ-fax: 24697041630  
email: kostgeor@yahoo.gr

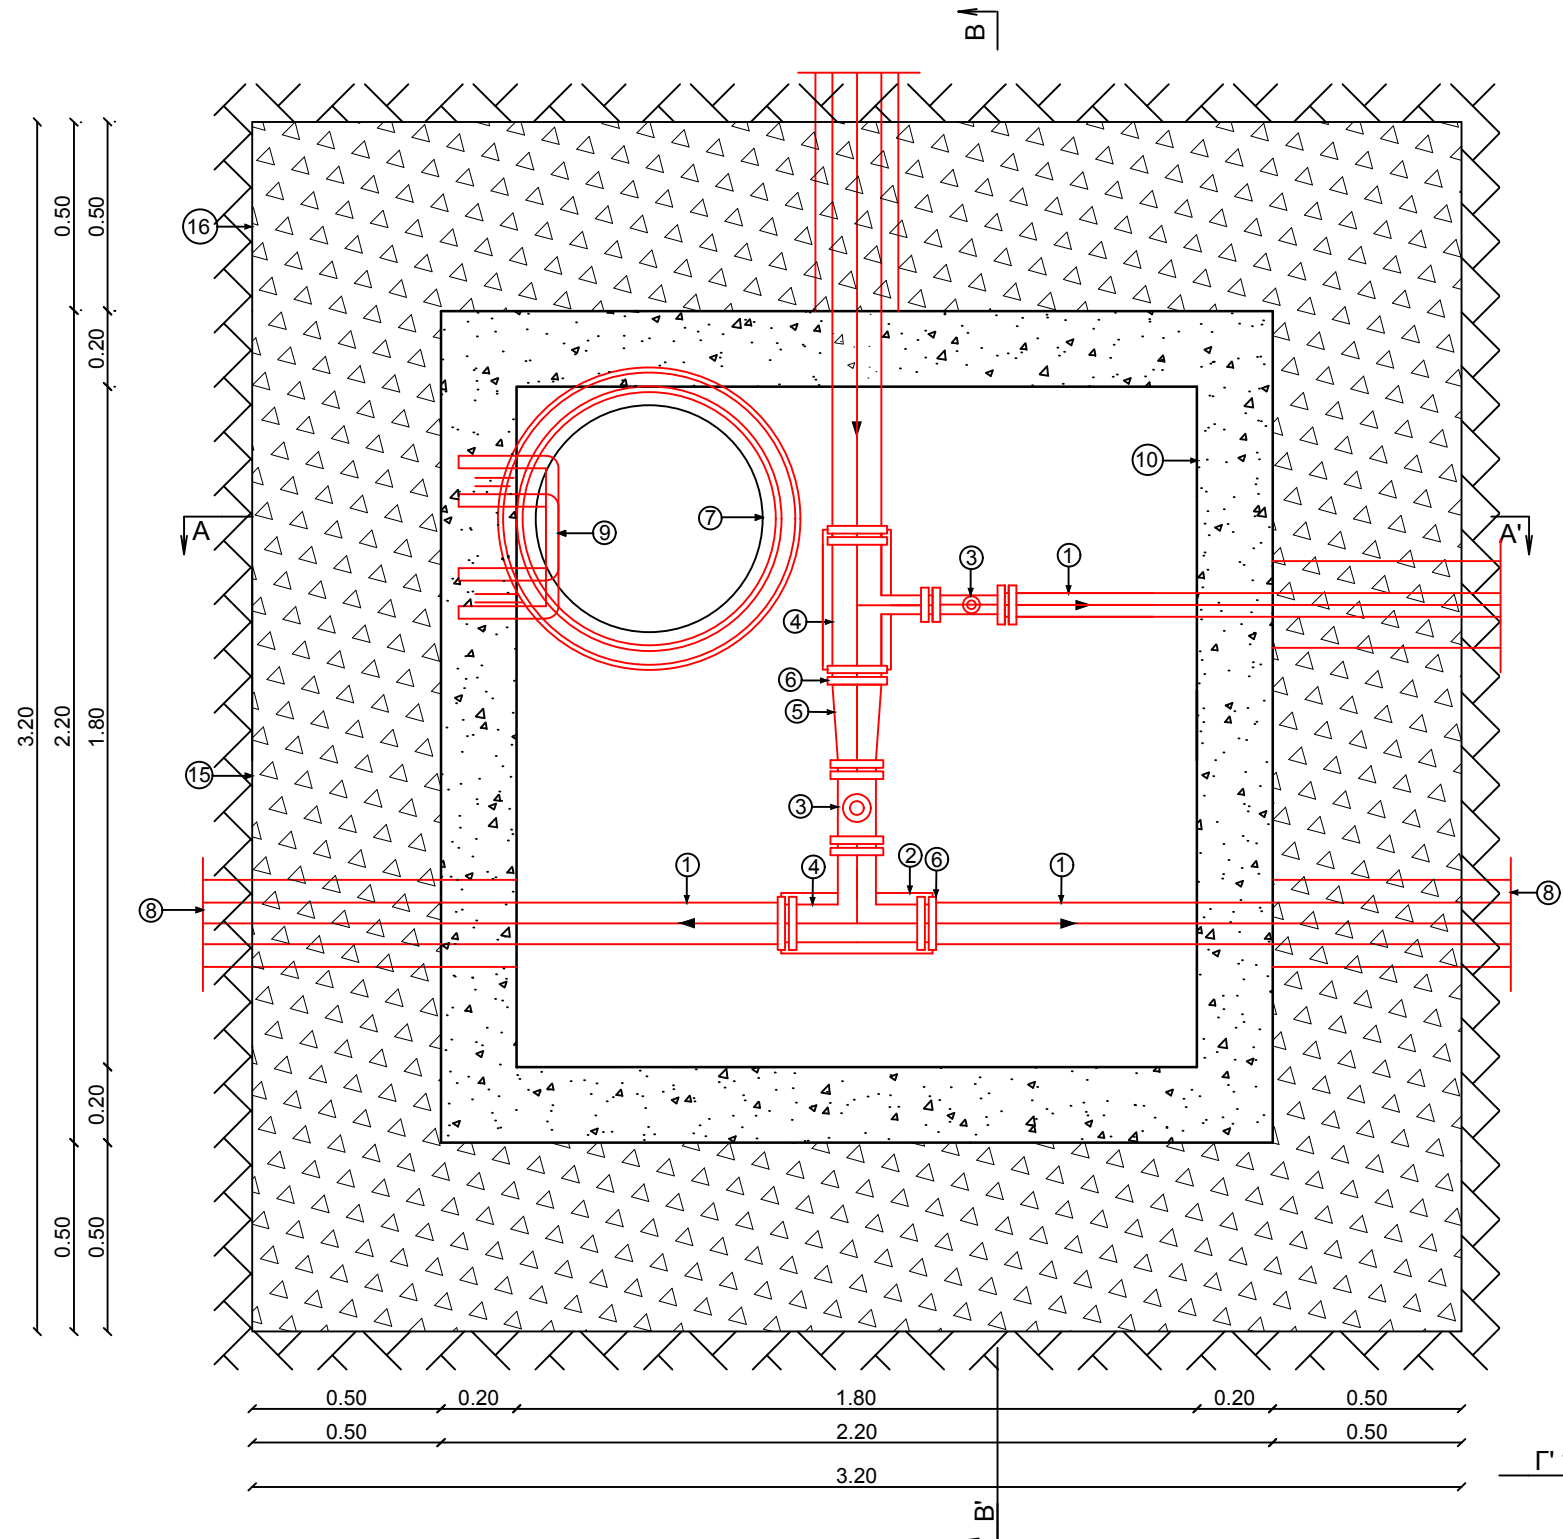

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
ΝΕΣΤΟΡΙΟ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΝΕΣΤΟΡΙΟ ...../...../.....


## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- 1 Αγωγός PE 100 διαμέτρου D ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 16,0at
- 2 Σώμα αγκύρωσης από C16/20 με οπλισμό S500 Ø10/150
- 3 Δικλείδα ελέγχου
- 4 Ταύ τριών φλαντζών από χυτοσίδηρο
- 5 Χυτοσίδηρη συστολή φλαντζωτή
- 6 Φλαντζά τόνρου χαλύβδινη για λαϊμό σωλήνα πολυαιθυλενίου
- 7 Κάλυμμα φρεστιάτο από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)
- 8 Εγκιβωτισμός αγωγού (υλικό άμμος χειμάρρου)
- 9 Κλίμακα επισκέψεως
- 10 Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 με οπλισμό S500 Ø10/150
- 11 Σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15
- 12 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (Π.Τ.Π Α-265)
- 13 Ασφαλτική στρώση βάσης (Π.Τ.Π Α-260)
- 14 Βάση Π.Τ.Π.Ο 155
- 15 Υπόβαση Π.Τ.Π.Ο 150
- 16 Θραυστό Αμμοχάλκο Λατομείου

ΚΑΤΟΨΗ

TOMH A-A

TOMH B-B'



## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

